

■ 床面積

	旧 m ²	新 m ²	⑧ m ²
1 番 館	9,206.46	17,179.94	17,090.26
2 番 館	15,593.24	12,087.30	12,250.02
3 番 館	8,249.54	6,863.90	7,542.64
5 番 館	16,537.04	9,651.94	8,639.29
計	49,586.28	45,783.08	45,522.21


■ 敷地面積

	旧 m ²	新 m ²	⑧ H 6.5.6 m ²
敷地面積	22,160.58	20,201.12	20,201.12

■ 戸 数

	旧 戸	新 戸	⑧ H 6.5.6 戸
1 番 館	90	158	158
2 番 館	88	80	80
3 番 館	80	75	85
5 番 館	162	107	97
計	420	420	420

配 置 图

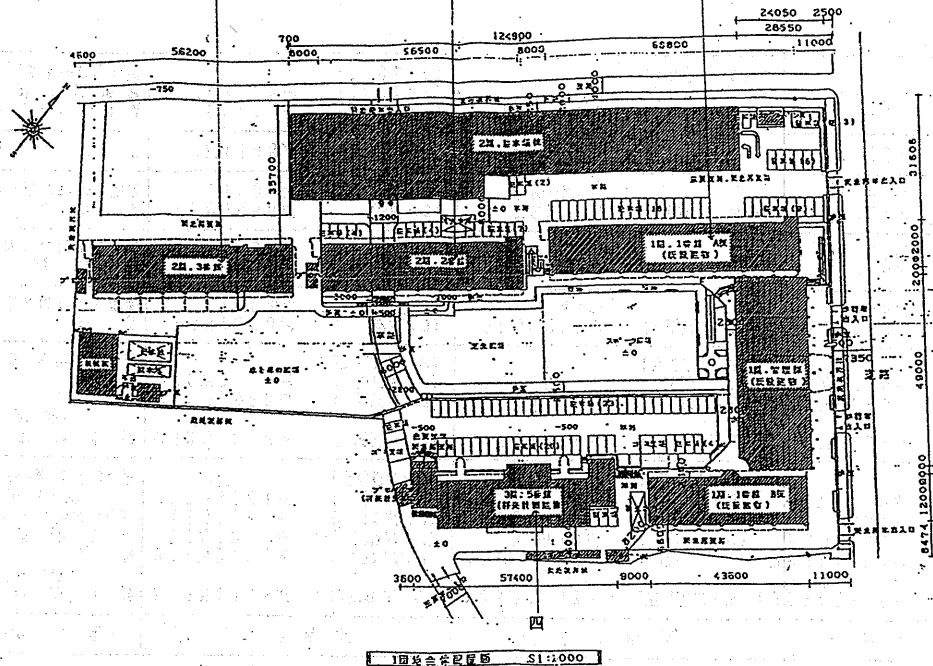

※明示すべき事項：地区、方位、区域の境界線、創地の接する道路の位置・幅員、創地周辺の土地利用状況、地形の高低差、建築物の位置・用途・構造・耐震関係等、道路の位置・幅員、排水溝の位置・公園・広場等の位置、バス停留場の位置および評価値の位置

取水・給水の実績表

番号	項 目	平成元年度	平成2年度	平成3年度
1	年間取水量 (内訳)	379万4989m ³ (1万0397m ³ /日)	408万0563m ³ (1万1180m ³ /日)	397万2298m ³ (1万0853m ³ /日)
	認可水源	221万2751m ³ (6062m ³ /日)	251万6354m ³ (6894m ³ /日)	268万1174m ³ (7325m ³ /日)
	企業団受水	72万0326m ³ (1974m ³ /日)	82万2940m ³ (2255m ³ /日)	82万5254m ³ (2255m ³ /日)
	認可外(受水)	18万2245m ³ (499m ³ /日)	13万1758m ³ (361m ³ /日)	3351m ³ (9m ³ /日)
	認可外()	67万9667m ³ (1862m ³ /日)	60万9511m ³ (1670m ³ /日)	46万2519m ³ (1264m ³ /日)
	一日最大取水量	(1万3033m ³ /日)	(1万3957m ³ /日)	(1万4722m ³ /日)
2	年間給水量 (内訳)	352万7656m ³ (9665m ³ /日)	357万4296m ³ (9793m ³ /日)	355万3291m ³ (9708m ³ /日)
	浄水	262万5085m ³ (7192m ³ /日)	261万9598m ³ (7177m ³ /日)	272万4686m ³ (7444m ³ /日)
	受水	90万2571m ³ (2473m ³ /日)	95万4698m ³ (2616m ³ /日)	82万8605m ³ (2264m ³ /日)
	一日最大給水量	(1万1636m ³ /日)	(1万2502m ³ /日)	(1万2025m ³ /日)
3	余力水量 取水量に対する割合	26万7333m ³ (732m ³ /日) 7.04%	50万6267m ³ (1387m ³ /日) 12.41%	41万9007m ³ (1145m ³ /日) 10.55%
4	有効水量 給水量に対する割合	303万2000m ³ (8307m ³ /日) 85.95%	313万6000m ³ (8592m ³ /日) 87.74%	321万1000m ³ (8773m ³ /日) 90.37%
5	無効水量 給水量に対する割合	49万5656m ³ (1358m ³ /日) 14.05%	43万8296m ³ (1201m ³ /日) 12.26%	34万2291m ³ (935m ³ /日) 9.63%
6	給水人口	3万4208人	3万4206人	3万4705人
7	一人平均給水量	103.12m ³ (283ℓ/日)	104.49m ³ (286ℓ/日)	102.39m ³ (280ℓ/日)
	有効水量換算	88.63m ³ (243ℓ/日)	91.68m ³ (251ℓ/日)	92.52m ³ (253ℓ/日)
	一人最大一日給水量	(340ℓ/日)	(365ℓ/日)	(346ℓ/日)

	水 源 地	認 可 水 量	平成元年度取水量	平成2年度取水量	平成3年度取水量
認可水源	■■■水源地 (伏流水)	(4,200m ³ /日)	1,690,300m ³ (4,631m ³ /日)	1,847,890m ³ (5,063m ³ /日)	2,067,649m ³ (5,649m ³ /日)
	■■■水源地 (浅井戸)	(5,000m ³ /日)	■■■水源地と合算	■■■水源地と合算	■■■水源地と合算
	■■■水源地 (浅井戸)	(3,700m ³ /日)	251,762m ³ (690m ³ /日)	306,212m ³ (839m ³ /日)	211,605m ³ (578m ³ /日)
	■■■水源地 (浅井戸)	(2,500m ³ /日)	270,689m ³ (742m ³ /日)	362,252m ³ (992m ³ /日)	401,920m ³ (1,098m ³ /日)
	企業団受水	(2,900m ³ /日)	720,326m ³ (1,973m ³ /日)	822,940m ³ (2,255m ³ /日)	825,254m ³ (2,255m ³ /日)
	小 計	別に湖水 700m ³ /日 19,000 m ³ /日	2,933,077m ³ (8,036m ³ /日)	3,339,294m ³ (9,149m ³ /日)	3,506,428m ³ (9,580m ³ /日)
給水	給 水 量		3,527,656m ³ (9,665m ³ /日)	3,574,296m ³ (9,793m ³ /日)	3,553,291m ³ (9,708m ³ /日)
	認可水源の不足水量		594,579m ³ (1,629m ³ /日)	235,002m ³ (644m ³ /日)	46,863m ³ (128m ³ /日)
認可外水源	■■■受水		182,245m ³ (499m ³ /日)	131,758m ³ (361m ³ /日)	3,351m ³ (9m ³ /日)
	■■■→■■■池		679,667m ³ (1,862m ³ /日)	609,511m ³ (1,670m ³ /日)	462,519m ³ (1,264m ³ /日)
	小 計		861,912m ³ (2,361m ³ /日)	741,269m ³ (2,031m ³ /日)	465,870m ³ (1,273m ³ /日)